












DRUCKDATENVORGABEN UND DATENÜBERMITTLUNG

	DATENANLAGE	Gängige Layoutprogramme verwenden: CorelDraw, Illustrator, InDesign, ...
	GRAFIKEN	Vektorgrafiken für alle Elemente verwenden (außer für Bilder und Fotos)
	FARBRAUM	CMYK für Grafiken und Texte RGB für Bilder und Fotos
	AUFLÖSUNG	Für Bilder und Fotos 50–90 ppi (im Endformat)
	RANDABSTAND	Sicherheitsabstände zum Rand beachten, besonders wichtig bei geösten Bannern!
	ANSCHNITT	Umlaufend 1%, bei Formaten unter 200 cm mindestens 2 cm zugeben
	MASSTÄBE	Dokumentgrößen unter 500 cm: 1 zu 1 anlegen Dokumentgrößen über 500 cm: 1 zu 10 anlegen (und im Dateinamen vermerken)
	DOKUMENTNAMEN	Endformat bitte in den Dateinamen integrieren: „Druckdaten_500x400.pdf“
	DATEIFORMATE	Druckdaten als PDF/X-3 Offene Daten im Vektorformat als AI, EPS, PDF im Pixelformat als PSD, JPG, PNG
	DATENÜBERMITTLUNG	Daten bis 20 MB per E-Mail Daten ab 20 MB via <i>wetransfer.com</i>

Bitte beachten:

Druckdaten sind bereits druckfähig zu liefern und werden nur gegen Aufpreis von uns auf Druckfähigkeit überprüft. Bei etwaigen Abweichungen des Druckerzeugnisses von nicht geprüften Daten ist eine Haftung unsererseits ausgeschlossen. Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.

BANNERKONFEKTION MULTI LIFT

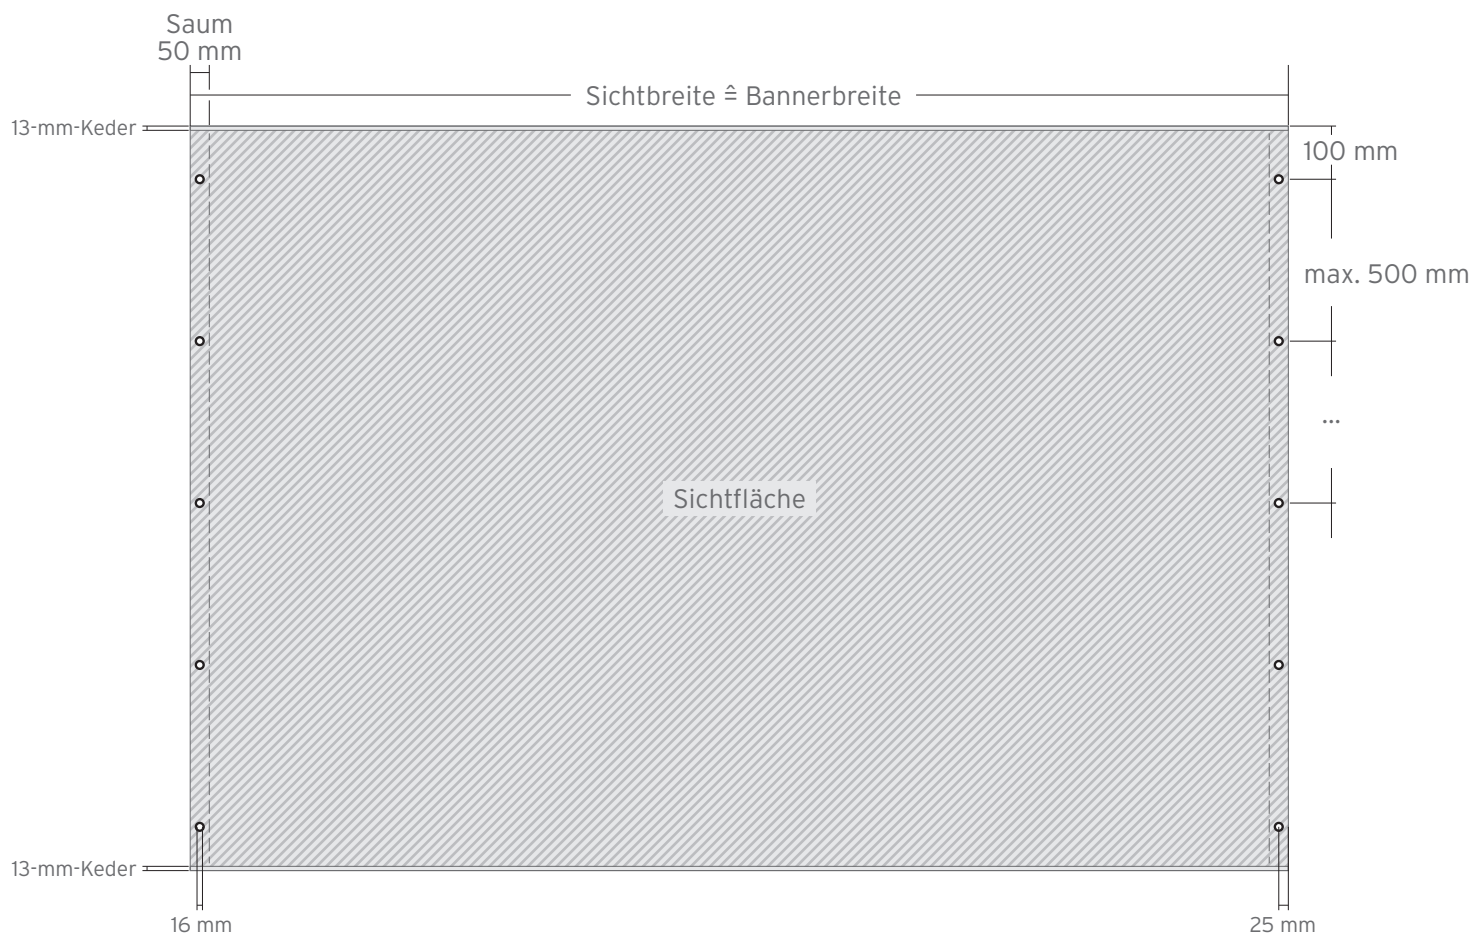

HINWEISE

Saum (rückseitig vernäht):	50 mm
Abstand Ösenmitte nach außen:	25 mm
Öseninnendurchmesser:	16 mm
Ösenabstand:	max. 500 mm
Abstand erste Öse nach außen:	100 mm

Höhe des Profils, das die Banner trennt: 50 mm

Bei der Berechnung der Bannergrößen muss diese Höhe berücksichtigt werden (je nach Anzahl der Banner ggf. auch mehrfach)
